


UNIVERSAL dampkedler U-ND om flammerørs-røgrørsteknik

DA024

Udgave 1 (07/12)

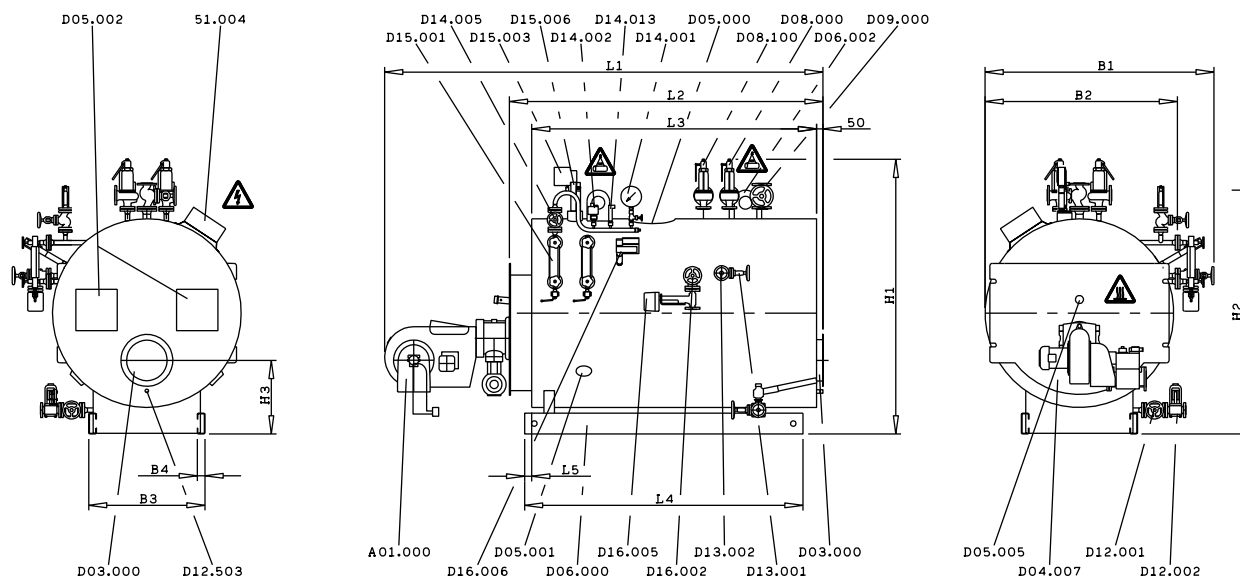

51.004	klemkasse	D12.503	Tilslutning til Afløb Røggaskondensat
A01.000	Brænder	D13.001	Fødevandsafspærringsarmatur
D03.000	Røggastilslutningsstuds	D13.002	Fødevandsmodtryksarmatur
D04.007	Vendekammerdør	D14.001	Trykindikator (med Kontrolfunktion)
D05.001	Inspektionsåbning på vandsiden	D14.002	Trykbegrænser
D05.002	Inspektionsåbning på røggassiden	D14.005	Afspærringsarmatur
D05.005	Ildskuehul	D14.013	Trykmåleomformer
D06.000	Bundramme	D15.001	Niveauindikator 1
D06.002	Løfteøje		Niveauindikator 2 Ekstratilbehør
D08.000	Tryksikringsarmatur 1	D15.003	Niveaumåleomformer
D08.100	Tryksikringsarmatur 2 Ekstratilbehør	D15.006	Niveaubegrænser
D09.000	Dampafspærringsarmatur	D16.002	Afsaltningsafspærringsarmatur Ekstratilbehør
D12.001	Afledningsafspærringsarmatur	D16.005	Afsaltningsreguleringsarmatur Ekstratilbehør
D12.002	Afslamningsarmatur med hurtig lukning	D16.006	Ledningsevneomformer Ekstratilbehør

Symbolforklaring



Advarsel mod farlig elektrisk spænding



Løftegrej må kun fastgøres på de markerede steder



Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur



UNIVERSAL dampkedler U-ND

om flammerørs-røgrørsteknik

DA024

Udgave 1 (07/12)

UNIVERSAL dampkedler	Mål						
	L 1 [mm]	L 2 ¹⁾ [mm]	L 3 [mm]	B 1 [mm]	B 2 ¹⁾ [mm]	H 1 [mm]	H 2 ^{1) 3)} [mm]
U-ND 350	2181	1701	1495	1434	1217	1964	1572
U-ND 500	2828	1856	1650	1529	1312	2054	1666
U-ND 800	2928	1956	1715	1728	1511	2309	1850
U-ND 1250	3460	2436	2195	1703	1486	2449	1879
U-ND 2000	3860	2781	2490	1990	1773	2833	2102
U-ND 3200	4456	3171	2880	2220	2003	3188	2354

UNIVERSAL dampkedler	Røggastilslutning	Bundramme			
	H 3 [mm]	L 4 [mm]	L 5 [mm]	B 3 [mm]	B 4 [mm]
U-ND 350	502	1460	55	770	60
U-ND 500	555	1600	55	870	60
U-ND 800	553	1635	55	900	60
U-ND 1250	604	2105	55	900	60
U-ND 2000	587	2375	55	1060	60
U-ND 3200	623	2750	55	1105	80

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information TI024.
 - Mål beregnet til standardisolering 100 mm tyk.
 - Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
 - Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projektrelaterede, tekniske dataside
 - Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser $\pm 1 \%$; forsendelsesvægt $\pm 4 \%$; maksimal vægt $\pm 2 \%$ (se hertil også de tekniske informationer TI024, kapitlet Rørledningssystem)
 - Dimensionering af indføringsåbning:
 - Indføringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indføringsbredde: mål B1 resp. mål B2 plus min. 200 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Til kedeltyperne U-ND 2000 og U-ND 3200 leveres der en spindelforlænger til dampafspærringsarmaturet som ekstraudstyr.
 - Ved kedler med et sikringsovertryk på 0,5 bar bortfalder inspektionsåbningen på damp siden (D05.000).
- ¹⁾ Mindste transportmål, når armaturer, brænder og styreskab er afmonteret. (uden kabelkanal; med kabelkanal + 75 mm i højre side).
- ²⁾ Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet.
- ³⁾ Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.