




UNIVERSAL dampkedler U-HD

om flammerørs-røgrørsteknik

DA025

Udgave 2 (10/15)

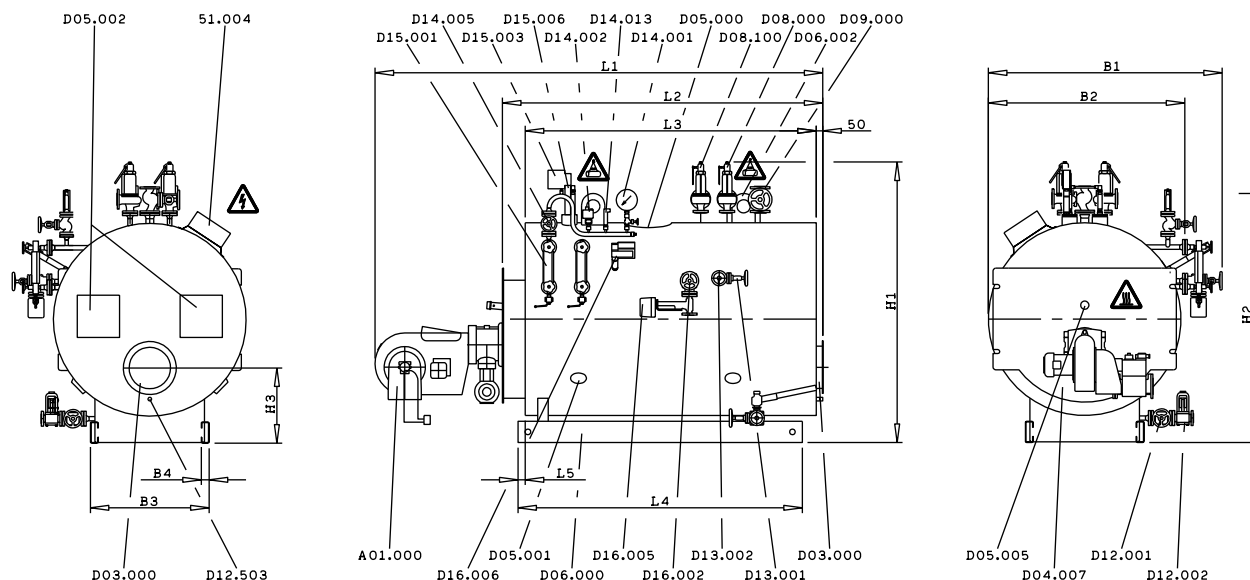

51.004	klemkasse	D12.503	Tilslutning til Afløb Røggaskondensat
A01.000	Brænder	D13.001	Fødevandsafspærringsarmatur
D03.000	Røggastilslutningsstuds	D13.002	Fødevandsmodtryksarmatur
D04.007	Vendekammerdør	D14.001	Trykindikator (med Kontrolfunktion)
D05.000	Inspektionsåbning På dampside	D14.002	Trykbegrænser
D05.001	Inspektionsåbning på vandside	D14.005	Afspærringsarmatur
D05.002	Inspektionsåbning på røggasside	D14.013	Trykmåleomformer
D05.005	Ildskuehul	D15.001	Niveauindikator 1
D06.000	Bundramme		Niveauindikator 2 Ekstratilbehør
D06.002	Løfteøje	D15.003	Niveaumåleomformer
D08.000	Tryksikringsarmatur 1	D15.006	Niveaubegrænser
D08.100	Tryksikringsarmatur 2 Ekstratilbehør	D16.002	Afsaltningsafspærringsarmatur Ekstratilbehør
D09.000	Dampafspærringsarmatur	D16.005	Afsaltningsreguleringsarmatur Ekstratilbehør
D12.001	Afledningsafspærringsarmatur	D16.006	Ledningsevneomformer Ekstratilbehør
D12.002	Afslamningsarmatur med hurtig lukning		

Symbolforklaring



Advarsel mod farlig elektrisk spænding



Løftegrej må kun fastgøres på de markerede steder



Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur



UNIVERSAL dampkedler U-HD

om flammerørs-røgrørsteknik

DA025

Udgave 2 (10/15)

UNIVERSAL dampkedler	Mål						
	L 1 ²⁾	L 2 ¹⁾	L 3	B 1	B 2 ¹⁾	H 1 ³⁾	H 2 ¹⁾
Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
U-HD 350	2278	1701	1495	1428	1211	1807	1581
U-HD 500	2828	1856	1650	1522	1305	1897	1673
U-HD 800	2928	1956	1715	1722	1505	2097	1870
U-HD 1250	3460	2436	2195	1699	1482	2127	1887
U-HD 2000	3860	2781	2490	1992	1775	2477	2115
U-HD 3200	4456	3171	2880	2244	2027	2816	2362

UNIVERSAL dampkedler	Røggastilslutning		Bundramme		
	H 3 [mm]	L 4 [mm]	L 5 [mm]	B 3 [mm]	B 4 [mm]
Type					
U-HD 350	502	1460	55	770	60
U-HD 500	555	1600	55	870	60
U-HD 800	553	1635	55	900	60
U-HD 1250	604	2105	55	900	60
U-HD 2000	590	2375	55	1060	60
U-HD 3200	635	2750	55	1105	80

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information TI024.
 - Mål beregnet til standardisolering 100 mm tyk.
 - Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
 - Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projektrelaterede, tekniske dataside
 - Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser $\pm 1 \%$; forsendelsesvægt $\pm 4 \%$; maksimal vægt $\pm 2 \%$ (se hertil også de tekniske informationer TI024, kapitlet Rørledningssystem)
 - Dimensionering af indføringsåbning:
 - Indføringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indføringsbredde: mål B1 resp. mål B2 plus min. 200 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
- 1) Mindste transportmål, når armaturer, brænder og styreskab er afmonteret. (uden kabelkanal; med kabelkanal + 75 mm i højre side).
- 2) Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet.
- 3) Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.