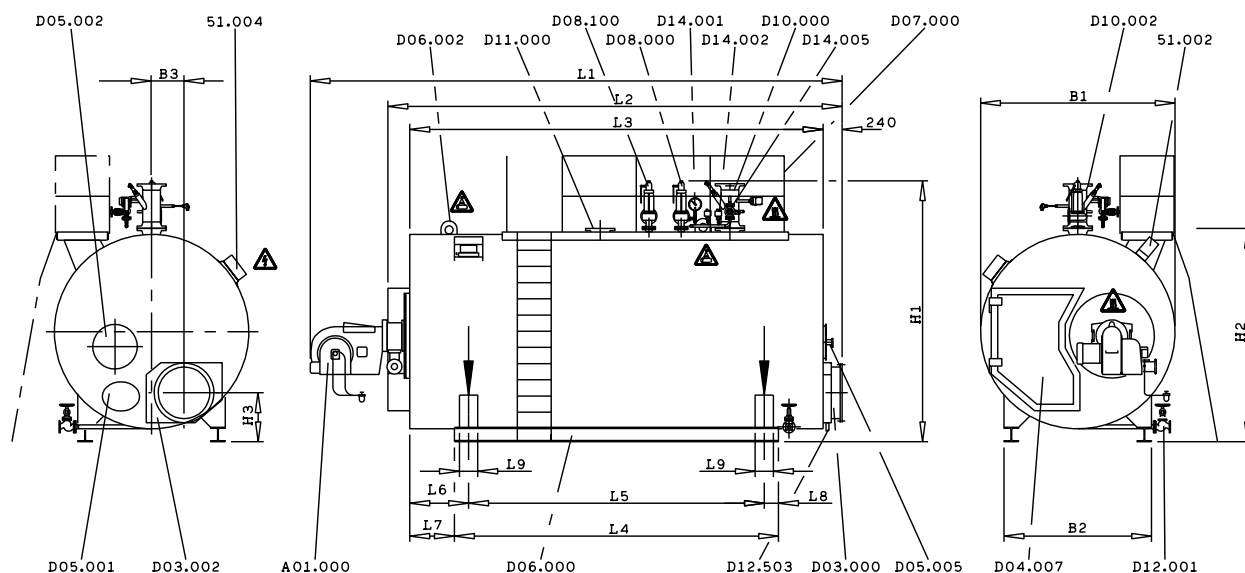


UNIMAT Hedtvandskedel UT-H

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik

DA050

Udgave 1 (07/12)


51.002 Instrumentkasse **Ekstratilbehør**

51.004 klemkasse

A01.000 Brænder

D03.000 Røggastilslutningsstuds

D03.002 Røggaskammer

D04.007 Vendekammerdør

D05.001 Inspektionsåbning på vandsiden

D05.002 Inspektionsåbning på røggassiden

D05.005 Ildskuehul

D06.000 Bundramme

D06.002 Løfteøje

D07.000 Serviceplatform **Ekstratilbehør**

D08.000 Tryksikringsarmatur 1

D08.100 Tryksikringsarmatur 2 **Ekstratilbehør**

D10.000 Fremløb

D10.002 Fremløbsadapter **Ekstratilbehør**

D11.000 Retur

D12.001 Afledningsafspærringsarmatur

D12.503 Tilslutning til Afløb Røggaskondensat

D14.001 Trykindikator (med Kontrolfunktion)

D14.002 Trykbegrænser

D14.005 Afspærringsarmatur

Symbolforklaring



Advarsel mod farlig elektrisk spænding



Løftegrej må kun fastgøres på de markerede steder



Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur



UNIMAT Hedtvandskedel UT-H

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik

DA050

Udgave 1 (07/12)

UNIMAT Hedtvandskedel Type	Mål						Røggastilslutning	
	L 1 ²⁾ [mm]	L 2 ¹⁾ [mm]	L 3 [mm]	B 1 ¹⁾ [mm]	H 1 ³⁾ [mm]	H 2 ¹⁾ [mm]	B 3 [mm]	H 3 [mm]
UT-H 820	3962	3038	2620	1600	2262	1930	165	550
UT-H 1310	4371	3438	2970	1800	2512	2065	166	600
UT-H 1700	4875	3738	3270	1900	2642	2185	290	550
UT-H 2100	5375	4238	3770	1900	2642	2185	290	550
UT-H 2620	6207	5068	4600	2150	3002	2510	358	623
UT-H 3270	6424	5068	4600	2350	3177	2695	373	688
UT-H 3950	6924	5688	5100	2400	3222	2740	345	660
UT-H 4600	6588	5688	5100	2500	3442	2830	400	645
UT-H 5250	7567	6138	5550	2600	3562	2875	425	690
UT-H 6550	7656	6138	5550	2800	3732	3065	380	720
UT-H 7850	7906	6388	5800	2950	3957	3200	415	720
UT-H 8500	7876	6568	5800	3200	4222	3465	445	750
UT-H 9150	8037	6568	5800	3200	4222	3465	445	750
UT-H 10500	8751	7398	6630	3200	4327	3465	445	750
UT-H 11150	8708	7398	6630	3400	4572	3665	470	865
UT-H 11800	8751	7398	6630	3400	4572	3685	470	865
UT-H 14400	9533	7818	7050	3600	4747	3835	500	845
UT-H 18300	9096	7818	7050	4000	5397	4302	400	950

UNIMAT Hedtvandskedel Type	Bundramme							Bredflangeholder IPB - HEB - DIN1025 [mm]
	L 4 [mm]	L 5 [mm]	L 6 [mm]	L 7 [mm]	L 8 [mm]	L 9 ²⁾ [mm]	B 2 [mm]	
UT-H 820	2270	1890	385	175	170	80	1060	-
UT-H 1310	2570	2150	425	215	210	80	1100	-
UT-H 1700	2120	1770	750	575	175	150	1360	-
UT-H 2100	2625	2175	798	573	225	150	1360	-
UT-H 2620	3750	3400	600	425	175	225	1655	180
UT-H 3270	3500	3150	775	600	175	225	1785	180
UT-H 3950	4000	3650	675	500	175	225	1820	180
UT-H 4600	4000	3650	675	500	175	225	1890	180
UT-H 5250	4450	3950	800	550	250	275	1950	200
UT-H 6550	4450	3950	800	550	250	275	2080	200
UT-H 7850	4450	3950	800	550	250	275	2180	200
UT-H 8500	4700	4200	775	525	250	275	2340	240
UT-H 9150	4700	4200	800	550	250	275	2340	240
UT-H 10500	5500	5000	800	550	250	275	2340	240
UT-H 11150	5500	5000	800	550	250	325	2365	260
UT-H 11800	5500	5000	800	550	250	325	2365	260
UT-H 14400	5800	5200	925	625	300	325	2500	260
UT-H 18300	5800	5200	925	625	300	325	2700	300



UNIMAT Hedtvandskedel UT-H

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik

DA050

Udgave 1 (07/12)

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information TI024.
- Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projektrelaterede, tekniske dataside
- Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
- Kedlens driftsvægt skal kunne bæres af fundamentet i front- og bagstøtternes område.
- Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser $\pm 1 \%$; forsendelsesvægt $\pm 4 \%$; maksimal vægt $\pm 2 \%$ (se hertil også de tekniske informationer TI024, kapitlet Rørledningssystem)
- Målene er beregnet til standardisolering:
 - 150 mm tyk på kedelenderne
 - 100 mm tyk på kedelkappen
- Dimensionering af indføringsåbning:
 - Indføringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indføringsbredde: mål B1 plus min. 200 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
- Kedelhusets vægt bestemmes af systemets udstyr. Den frie afstand over driftsplatformen skal mindst være 2 meter.
- Kedeltyperne UT-H 820 / 1310 / 1700 / 2100 har revisionsåbninger i siden forneden til højre i stedet for bagved.
- Kedeltyperne UT-H 2620 har desuden revisionsåbninger i siden forneden til højre.
- 1) Mindste transportmål, når armaturer, brænder og styreskab er afmonteret. (uden kabelkanal; med kabelkanal + 75 mm i højre side).
- 2) Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet.
- 3) Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.