


om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik med integreret Røggasvarmeveksler

Udgave 3 (04/24)



51.004	klemkasse	D13.001	Fødevandsafspærringsarmatur
A01.000	Brænder	D13.002	Fødevandsmodtryksarmatur
D03.000	Røggastilslutningsstuds	D14.001	Trykindikator (med Kontrolfunktion)
D04.000	Kedelfordør	D14.002	Trykbegrænser
D05.000	Inspektionsåbning På dampside	D14.013	Trykmåleomformer
D05.001	Inspektionsåbning på vandsiden Ekstratilbehør	D15.001	Niveauindikator 1
D05.002	Inspektionsåbning på røggassiden		Niveauindikator 2 Ekstratilbehør
D05.005	Ildskuehul	D15.003	Niveaumåleomformer
D06.000	Bundramme	D15.006	Niveaubegrænser
D06.002	Løfteøje	D15.504	Rengøringsåbninger på modulet
D08.000	Tryksikringsarmatur 1	D16.006	Ledningsevne måleomformer
D08.100	Tryksikringsarmatur 2 Ekstratilbehør	D16.007	Afspærringsarmatur (prøveudtagning)
D09.009	Dampafspærringsarmatur (motorisk)	D19.001	Udluftningsafspærringsarmatur Ekstratilbehør
D12.001	Afledningsafspærringsarmatur	W32.017	Udluftningsafspærringsarmatur Røggasvarmeveksler
D12.002	Afslamningsarmatur med hurtig lukning	W32.026	Forbindelsesrør
D12.503	Tilslutning til Afløb Røggaskondensat		

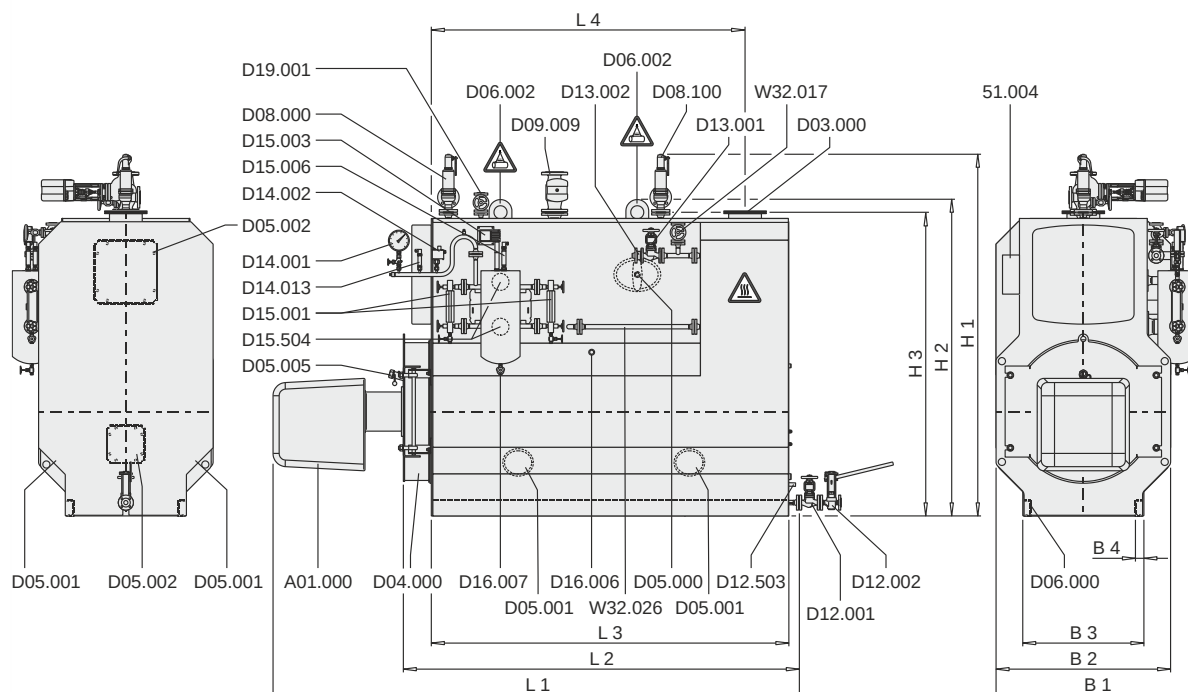

Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur

UNIVERSAL dampkedler U-MB

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik med integreret Røggasvarmeveksler

DA092

Udgave 3 (04/24)

UNIVERSAL dampkedler	Mål						Røggastilslutning		Bundramme		
	L 1 ¹⁾	L 2 ²⁾	B 1	B 2 ²⁾	H 1 ³⁾	H 2 ²⁾	L 4	H 3	L 3	B 3	B 4
Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
U-MB 460	3100	2523	1397	1060	2198	1931	1898	1825	2220	710	55
U-MB 1030	3512	2820	1523	1210	2450	2183	2058	2075	2380	710	55
U-MB 1650	4046	3041	1644	1360	2712	2425	2411	2325	2730	910	55
U-MB 2020	4296	3456	1694	1460	2872	2525	2659	2425	2980	910	55

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information TI024.
 - Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projekterelaterede, tekniske dataside
 - Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
 - Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser $\pm 1 \%$; forsendelsesvægt $\pm 4 \%$; maksimal vægt $\pm 2 \%$ (se hertil også de tekniske informationer TI024, kapitlet Rørledningssystem)
 - Mål beregnet til standardisolering 100 mm tyk.
 - Dimensionering af indføringsåbning:
 - Indføringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indføringsbredde: mål B1 resp. mål B2 plus min. 200 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
- ¹⁾ Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet.
- ²⁾ Mindste transportmål, når armaturer og brænder er afmonteret (uden kabelkanal; med kabelkanal + 75 mm i højre side).
- ³⁾ Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.