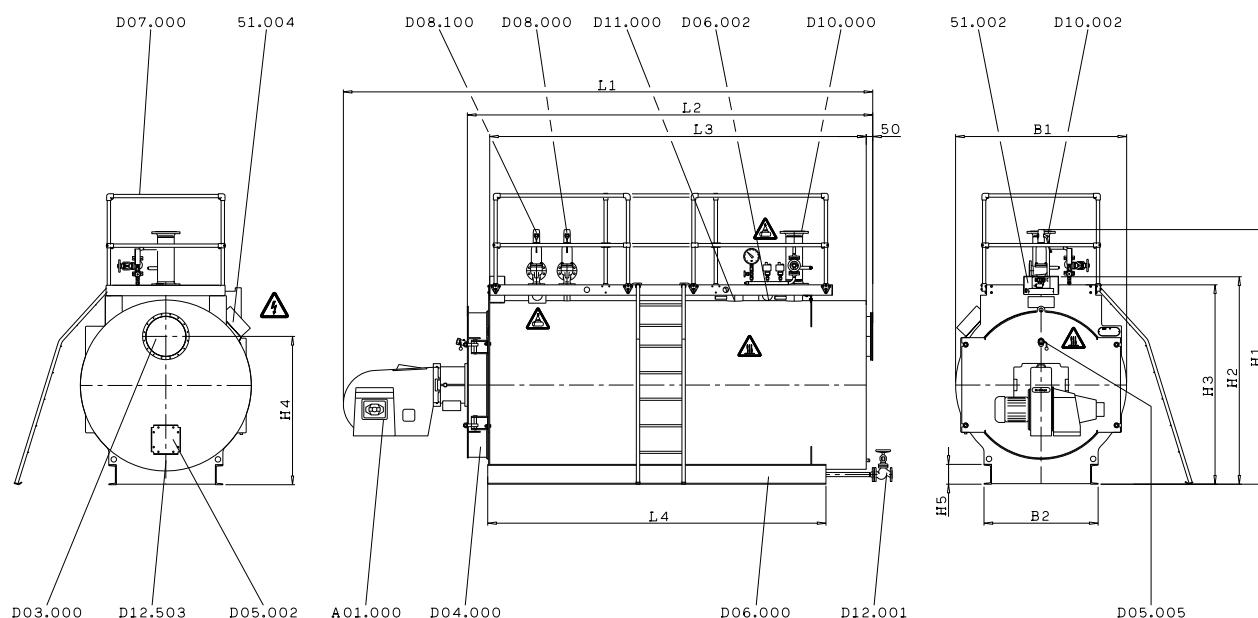


UNIMAT Kedel UT-L

Temperatursikring ¹⁾ ≤ 120 °C, Overtrykssikring ≤ 16 bar

DA160

Udgave 4 (05/20)


51.002 Instrumentkasse **Ekstratilbehør**

51.004 klemkasse

A01.000 Brænder

D03.000 Røggastilslutningsstuds

D04.000 Kedelfordør ²⁾

D05.002 Inspektionsåbning på røggassiden

D05.005 Ildskuehul

D06.000 Bundramme

D06.002 Løfteøje

D07.000 Serviceplatform

D08.000 Tryksikringsarmatur 1

D08.100 Tryksikringsarmatur 2 **Ekstratilbehør**

D10.000 Fremløb

D10.002 Fremløbsadapter **Ekstratilbehør**

D11.000 Retur

D12.001 Afledningsafspærringsarmatur **Ekstratilbehør**

D12.503 Tilslutning til Afløb Røggaskondensat

Symbolforklaring



Advarsel mod farlig elektrisk spænding



Løftegrej må kun fastgøres på de markerede steder



Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur



UNIMAT Kedel UT-L

Temperatursikring ¹⁾ ≤ 120 °C, Overtrykssikring ≤ 16 bar

DA160

Udgave 4 (05/20)

UNIMAT Kedel UT-L	Grænseydelse	Mål							Røggastilslutning	Bundramme		
		L 1 ³⁾	L 2	L 3	B 1	H 1 ⁵⁾	H 2	H 3 ⁷⁾		L 4	B 2	H 5 U- profil
Type	kW	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
UT-L 1	650	3080	2295	2040	1174	2152	1540	1460	1055	1750	710	120
UT-L 2	750	3465	2680	2425	1324	2302	1695	1610	1180	2100	910	120
UT-L 4	1000	3516	2680	2425	1324	2302	1695	1610	1180	2100	910	120
UT-L 6	1000	3786	2950	2695	1424	2402	1795	1710	1240	2350	910	120
UT-L 8	1250	4056	3220	2960	1524	2502	1895	1810	1340	2560	930	160
UT-L 10	1350	3786	2950	2695	1424	2402	1795	1710	1240	2350	910	120
UT-L 12	1500	4511	3675	3420	1574	2552	1950	1860	1350	3060	1130	160
UT-L 14	1900	4199	3220	2960	1524	2502	1895	1810	1340	2560	930	160
UT-L 16	2000	4704	3725	3465	1674	2652	2050	1960	1415	3060	1130	160
UT-L 18	2500	4654	3675	3420	1574	2552	1950	1860	1350	3060	1130	160
UT-L 20	2500	5054	4075	3820	1724	2702	2100	2010	1490	3410	1150	200
UT-L 22	3000	5591	4570	4250	1824	2817	2200	2110	1500	3920	1260	220
UT-L 24	3050	4746	3725	3465	1674	2667	2050	1960	1415	3060	1130	160
UT-L 26	3500	5908	4700	4380	1924	2917	2300	2210	1600	3920	1510	220
UT-L 28	3700	5283	4075	3820	1724	2717	2100	2010	1490	3410	1150	200
UT-L 30	4200	5778	4570	4250	1824	2817	2200	2110	1500	3920	1260	220
UT-L 32	4250	6298	5090	4770	2124	3117	2505	2410	1750	4280	1510	220
UT-L 34	5200	6248	4700	4380	1924	3007	2300	2210	1600	3920	1510	220
UT-L 36	5250	6868	5320	5000	2274	3357	2655	2560	1850	4480	1520	240
UT-L 38 ⁶⁾	6000	7215	5520	5200	2424	3507	-	2716	2000	4650	1610	240
UT-L 40	6500	7005	5090	4770	2124	3207	2505	2410	1750	4280	1510	220
UT-L 42	7700	7235	5320	5000	2274	3462	2655	2560	1850	4480	1520	240
UT-L 44 ⁶⁾	8000	7860	5980	5655	2574	3762	-	2905	2100	5050	1630	280
UT-L 46 ⁶⁾	9300	7435	5520	5200	2424	3612	-	2716	2000	4650	1610	240
UT-L 48 ⁶⁾	10000	8230	6315	5990	2724	3912	-	3021	2200	5320	1890	280
UT-L 50 ⁶⁾	11200	8121	5980	5655	2574	3947	-	2905	2100	5050	1630	280
UT-L 52 ⁶⁾	12000	8930	7050	6725	2924	4297	-	3239	2440	6000	1890	280
UT-L 54 ⁶⁾	12600	7412	6315	5990	2724	4097	-	3021	2200	5320	1890	280
UT-L 56 ⁶⁾	14000	9725	7530	7170	3224	4597	-	3543	2600	6390	2100	320
UT-L 58 ⁶⁾	14700	9265	7050	6725	2924	4377	-	3239	2440	6000	1890	280
UT-L 60 ⁶⁾	16400	9140	7530	7170	3224	4677	-	3543	2600	6390	2100	320
UT-L 62 ⁶⁾	17500	9590	7980	7620	3424	4877	-	3770	2820	6790	2100	320
UT-L 64 ⁶⁾	19200	9750	7980	7620	3424	4877	-	3770	2820	6790	2100	320
UT-L 66 ⁶⁾	25000	10750	8980	8505	3924	5297	-	4210	3300	7590	2500	320



UNIMAT Kedel UT-L

Temperatursikring ¹⁾ ≤ 120 °C, Overtrykssikring ≤ 16 bar

DA160

Udgave 4 (05/20)

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information T1024.
 - Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projektrelaterede, tekniske dataside
 - Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
 - Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser ± 1 %; forsendelsesvægt ± 4 %; maksimal vægt ± 2 % (se hertil også de tekniske informationer T1024, kapitlet Rørledningssystem)
 - Målene er beregnet til standardisolering:
 - 100 mm tyk på kedelenderne
 - 100 mm tyk på kedelkappen
 - Dimensionering af indføringsåbning:
 - Indføringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indføringsbredde: mål B1 plus min. 200 mm
 - Kedelhusets vægt bestemmes af systemets udstyr. Den frie afstand over driftsplatformen skal mindst være 2 meter.
- ¹⁾ Maksimumtemperaturen for sikkerhedstermostaten afhænger af bestemmelseslandet.
- ²⁾ Stoppet til brændkammerdøren, der kan vendes, er på venstre side.
- ³⁾ Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet. Hvis der er leveret en integreret røggasvarmeveksler, skal der tages højde for det relevante længdemål i henhold til datablad DA170 / DA171.
- ⁴⁾ Mindste transportmål, når armaturer, brænder og styreskab er afmonteret. (uden kabelkanal; med kabelkanal + 75 mm i højre side).
- ⁵⁾ Det største mål over tryksikkerhedsventilen eller flowadapter-stykket. Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.
- ⁶⁾ UNIMATIC er sideopstillet.
- ⁷⁾ Det største mål over kedelstikket, transportluger eller holderingen til døren.